





SEPARATORE DI OLII MINERALI  
 PREF. MONOBLOCCO IN C.A.  
 CON FILTRO A COALESCENZA  
 TIPO EUROBETON ECOSTAR NG 10  
 A NORMA EN 858-1



## CADITOIA SIFONATA




## TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO A NORMA EN 1916




lunghezza minima di ogni tubo 2 metri

sezione circolare	spessore minimo a	diametro bicchiere
Ø70	8.7	104.0
Ø80	9.5	116.0
Ø100	11.6	140.5


PARTICOLARE POZZI PERDENTI PROFONDI  
scala 1:50

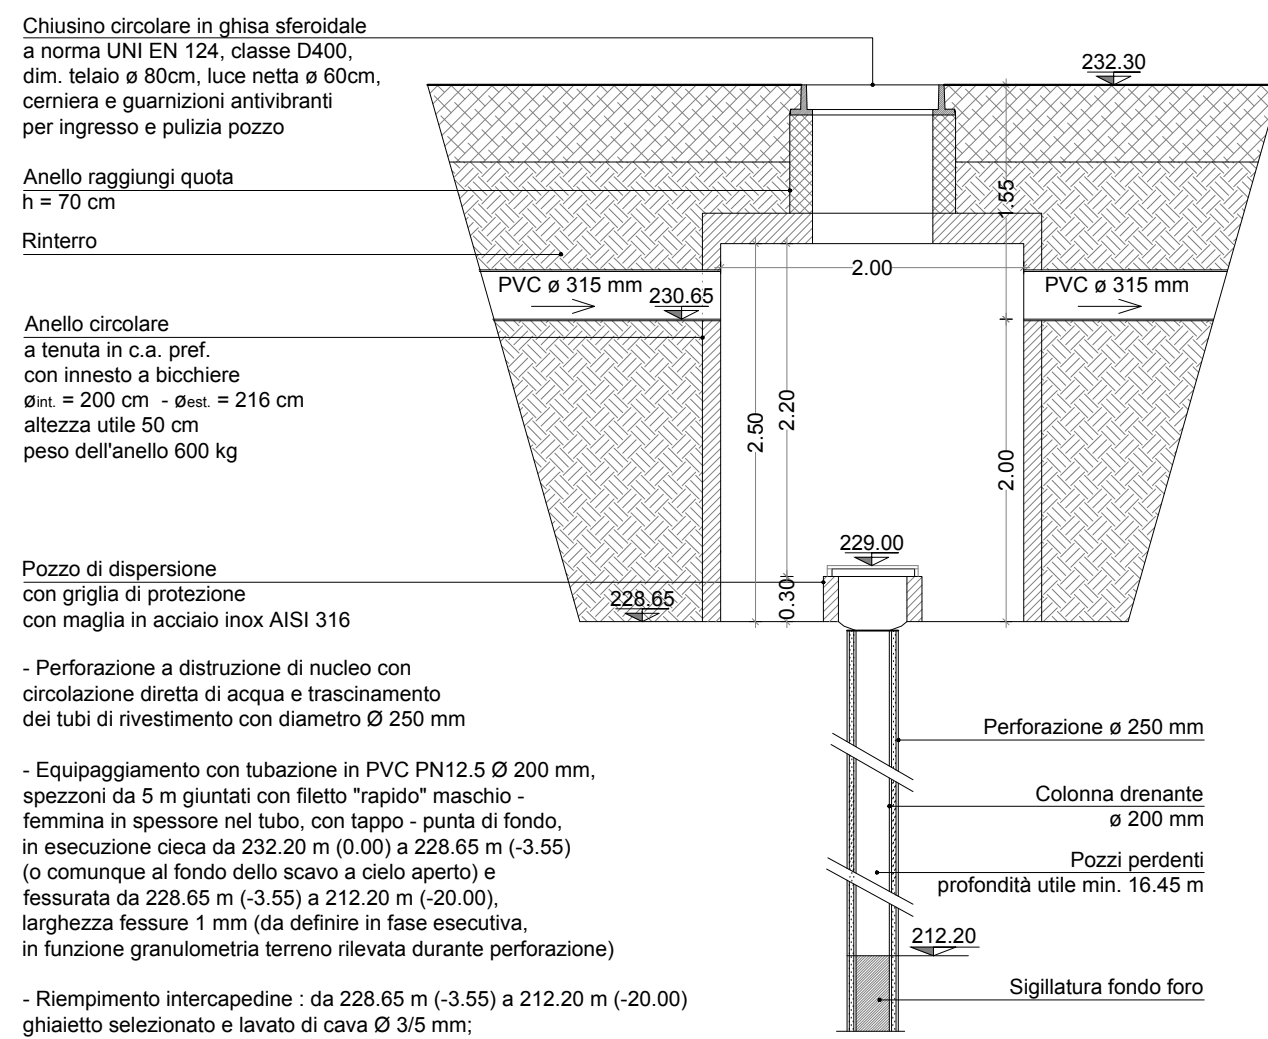

TUBAZIONI IN PVC (A NORMA UNI EN 1401)




CAMERETTA PREF. IN C.A.  
RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE

**PARCO OVEST s.r.l.**

Programma Integrato d'Intervento  
"Parco Ovest" in comune di Bergamo  
RETE FOGNARIA METEORICA

## PROGETTO ESECUTIVO

Atto		F3		Oggetto		 Dott.Ing. GIOVANNI PEZZUCCHI Dott.Ing. ELENA ARLATI	
Scala		varie		Data		via Montale, 11/15 - 24126 Bergamo Tel. 035 312200 - Fax 035 5095751 E-mail ydros@ydros.it	
REVISIONE		DATA REV.		OGGETTO		Editing grafico	
1		28/11/2018		Integrazione: PG_U0282032_2018		Geom. Giovanna Idili	
commitente		commesso		tipologia elaborato		verifica	
115		871		6		EA	
						GP	
File						115/871/6/Tavole1..dwg	